



VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER UNI

Holzunterkonstruktion

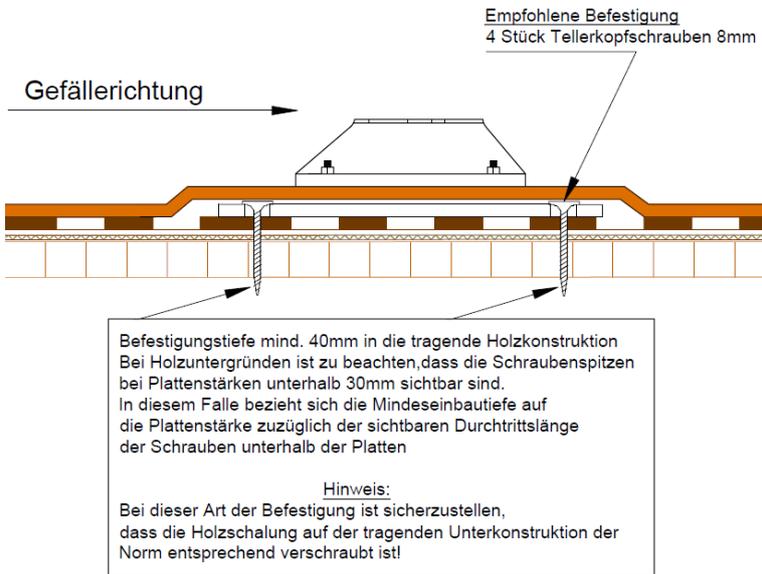


Für die Berechnung von PV-Anlagen, verwenden Sie die Auszugswerte von 1,6 kN/Halter

Sparrenkonstruktion

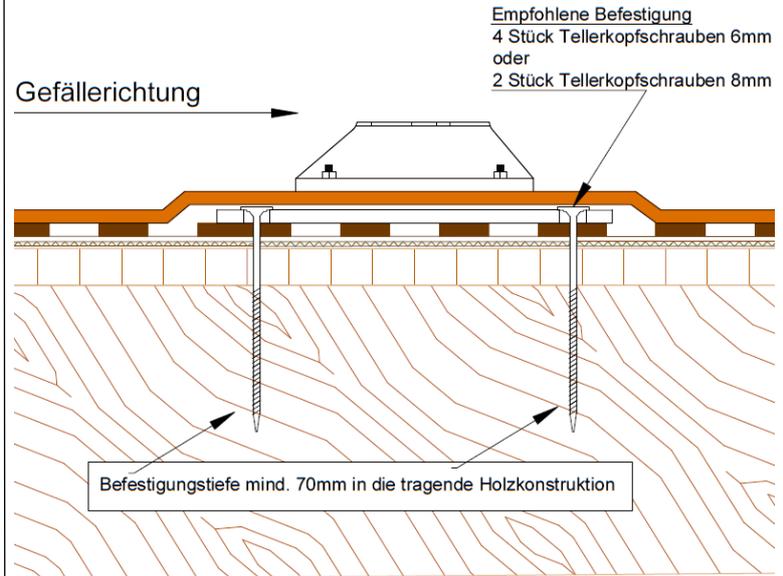


Für die Berechnung von PV-Anlagen, verwenden Sie die Auszugswerte von 1,6 kN/Halter

Abdichtung auf Stahlbeton

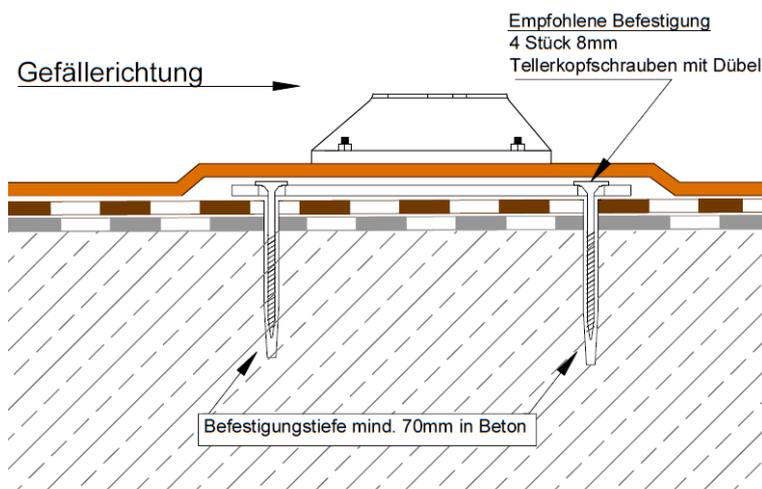

Für die Berechnung von PV-Anlagen, verwenden Sie die Auszugswerte von 1,58 kN/Halter

Warmdach auf Betonuntergrund

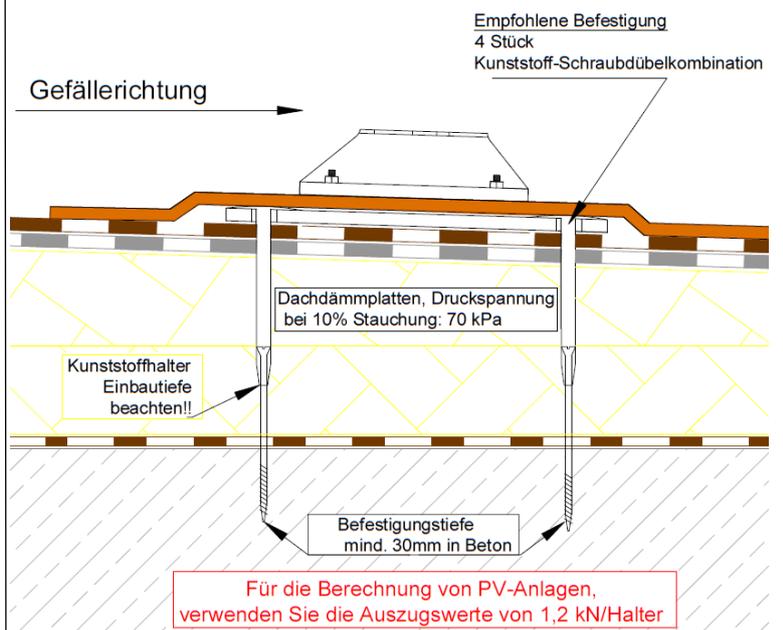


Für die Berechnung von PV-Anlagen, verwenden Sie die Auszugswerte von 1,2 kN/Halter

VERLEGEHINWEIS FÜR PV-HALTER UNI




Steirer-Blech

Warmdach auf Holzuntergrund

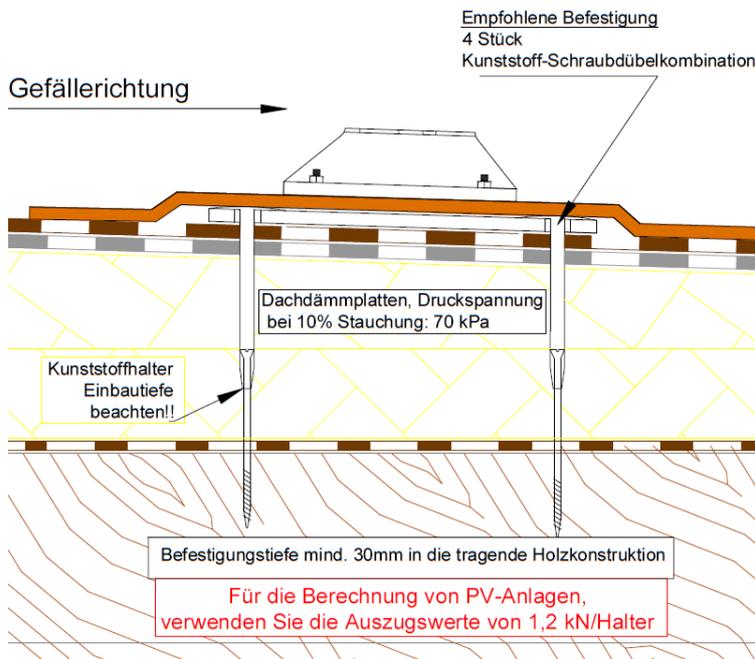

Warmdach auf Stahltrapezprofil

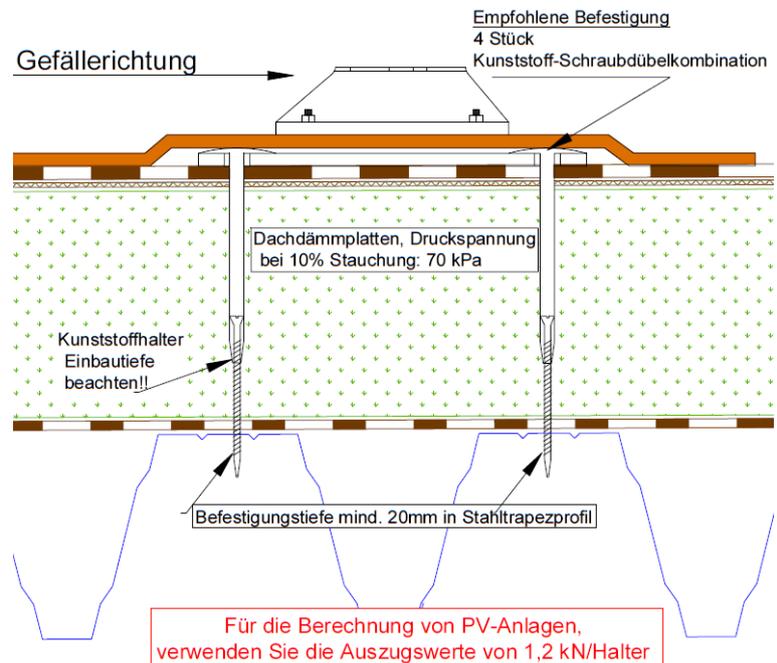


<https://www.steirer-blech.at/>

oder scannen Sie unseren QR-Code um zu unserer Website zu kommen:



SCAN MICH



STEIRER_BLECH